

仮

認定番号 2207-06201-18

認定合格証


単管ジョイント
HTJ-RC

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男

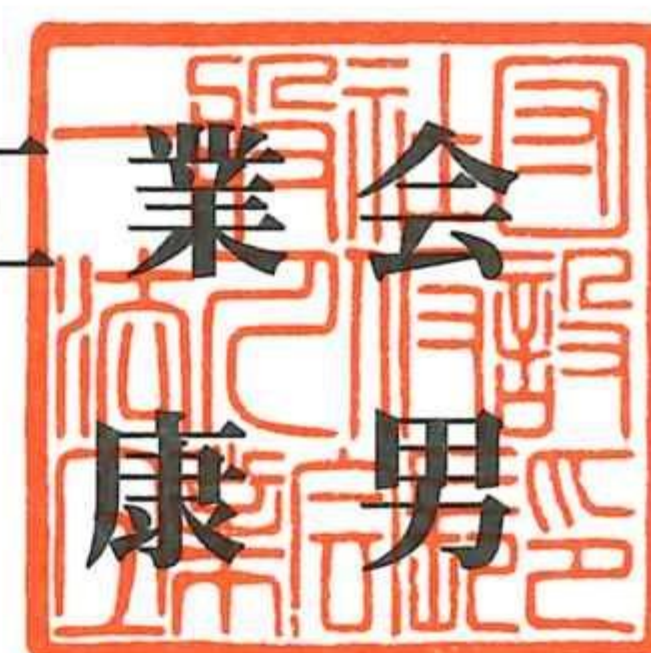



試験番号 2207-06201-1801

発行日：2022年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業協会
会長 豊田 康典



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 単管ジョイント HTJ-RC 15本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第3節単管足場用の単管ジョイント
- 試験実施日 2022年7月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第60条に適合している。

(2) 強度等

規格第61条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.47kN時の鉛直たわみ量[mm]	16.8	16.7	15.3	15.1	15.7	—
強度[kN]	5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		19mm 以下			
	強度		強度 2.65 kN 以上 平均値 2.94 kN以上			

(2)-2 伸び及び引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
荷重8.83kNにおける伸び[mm]	0.49	0.67	0.68	0.48	0.34	—
強度[kN]	34.5	37.3	35.7	37.0	36.3	36.1
厚生労働大臣規格による値	伸 び		0.9mm 以下			
	強 度		強度 14.7 kN 以上 平均値 16.2 kN以上			

(2)-3 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
強度[kN]	52.7	47.8	55.4	52.7	49.1	51.5
厚生労働大臣規格による値	強度 37.3 kN 以上 平均値 41.2 kN以上					

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第62条に適合している。

8 特 記 事 項

特になし