



認定番号 2302-06201-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

HG-14-17
HG-16-20
HG-19-25
HG-24-34
HG-33-52
HG-50-72
HG-70-92
HG-90-112

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2302-06201-1401

発行日: 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-14-17 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

- (1) 構造
規格第45条に適合している。
- (2) 強度等
規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	26.38	26.32	27.26	25.44	25.60	26.20
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

- (3) 表示
規格第47条に適合している。

- 特記事項
特になし



試験番号 2302-06201-1402

発行日: 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-16-20 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	29.86	27.18	27.92	30.39	28.39	28.74
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	19.73	19.03	19.46	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-06201-1403

発行日 : 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 時澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-19-25 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	27.87	28.83	27.93	27.75	30.30	28.53
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	19.91	19.24	19.50	19.25	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-06201-1404

発行日 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 田澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-24-34 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	27.15	29.27	27.34	26.03	27.94	27.54
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.47	19.18	18.40	17.78	16.76	17.71
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-06201-1405

発行日 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 日本溶接協会
会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-33-52 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	29.60	26.70	26.04	27.29	26.15	27.15
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.83	18.09	15.94	14.94	13.90	15.54
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-06201-1406

発行日 : 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康 男

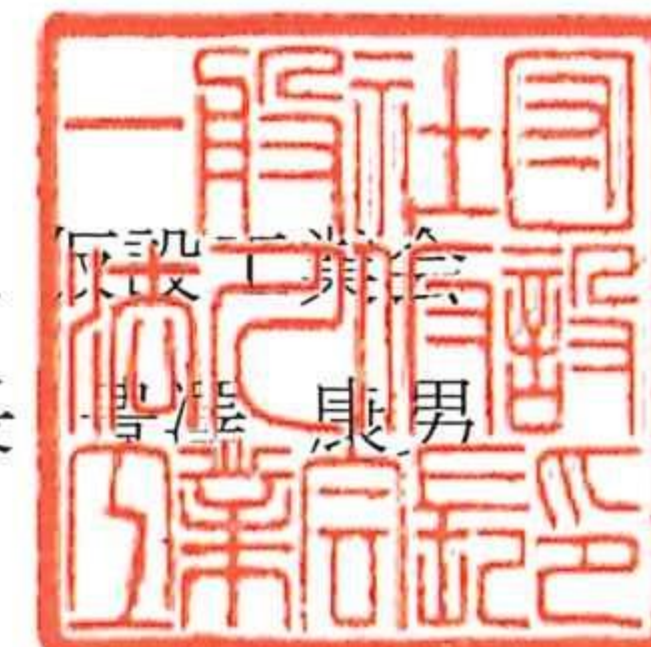

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-50-72 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	26.11	30.19	27.48	30.68	25.89	28.07
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	14.93	13.58	19.46	13.60	14.11	15.13
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上				平均値 9.80 kN以上	

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-06201-1407

発行日 : 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 寺澤 康男

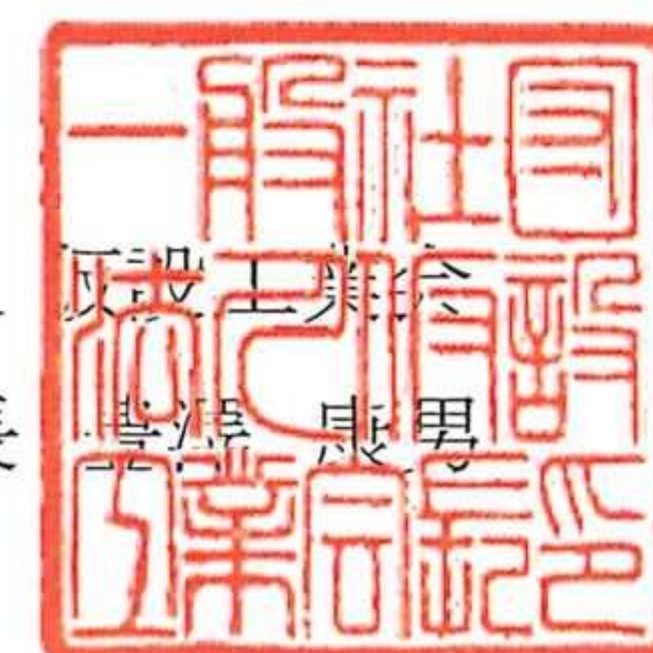

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-70-92 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	26.61	27.58	30.75	26.98	25.20	27.42
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	17.50	17.08	17.00	18.50	17.40	17.49
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-06201-1408

発行日: 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 菅原 康男

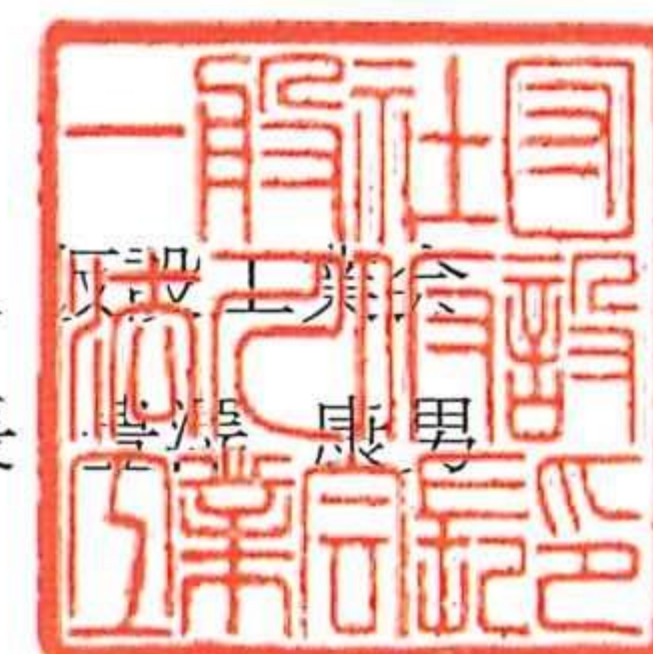

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 HG-90-112 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 2023年1月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	27.25	27.23	26.84	27.07	27.65	27.20
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	16.45	16.01	16.14	15.35	16.80	16.15
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし